

FRESH Radiatorordon

Drift och skötsel 2005-05-01

Drift och skötsel

Filter

Dubbelpanel - filtret är åtkomligt genom att radiatorns sidoplåtar förs uppåt/utåt. Gallret frigöres genom att föra det åt sidan och uppåt (använd skruvmejsel eller dyl utan att skada lackeringen).

Enkelpanel - filtret är åtkomligt genom att filterhållaren lyfts uppåt/framåt.

Standardfiltret är tvättbart i ljummet vatten med tvällösning. Detta bör ske minst 2 ggr per år. Miljöfilter finns som tillbehör. Detta placeras över standardfiltret och bytes i samband med rengörning eller när filtret är nedsvärtat.

Renslåda

Öppnas genom att dra framkanten nedåt. Rengöres lämpligen med dammsugare. Tillsä att luckan stänger ordentligt.

Spjäll

Spjället kan justeras mellan öppet och stängt läge med justerratten.

Ratten vrides medurs till stopp för att stänga helt eller moturs för att öppna.


Spjället är helt öppet när ratten går lätt. Vid stängt läge finns alltid ett minflöde av luft.

Övrigt

Övriga delar torkas med fuktad trasa.

Typ E
för enkelpanel

Typ D
för dubbelpanel

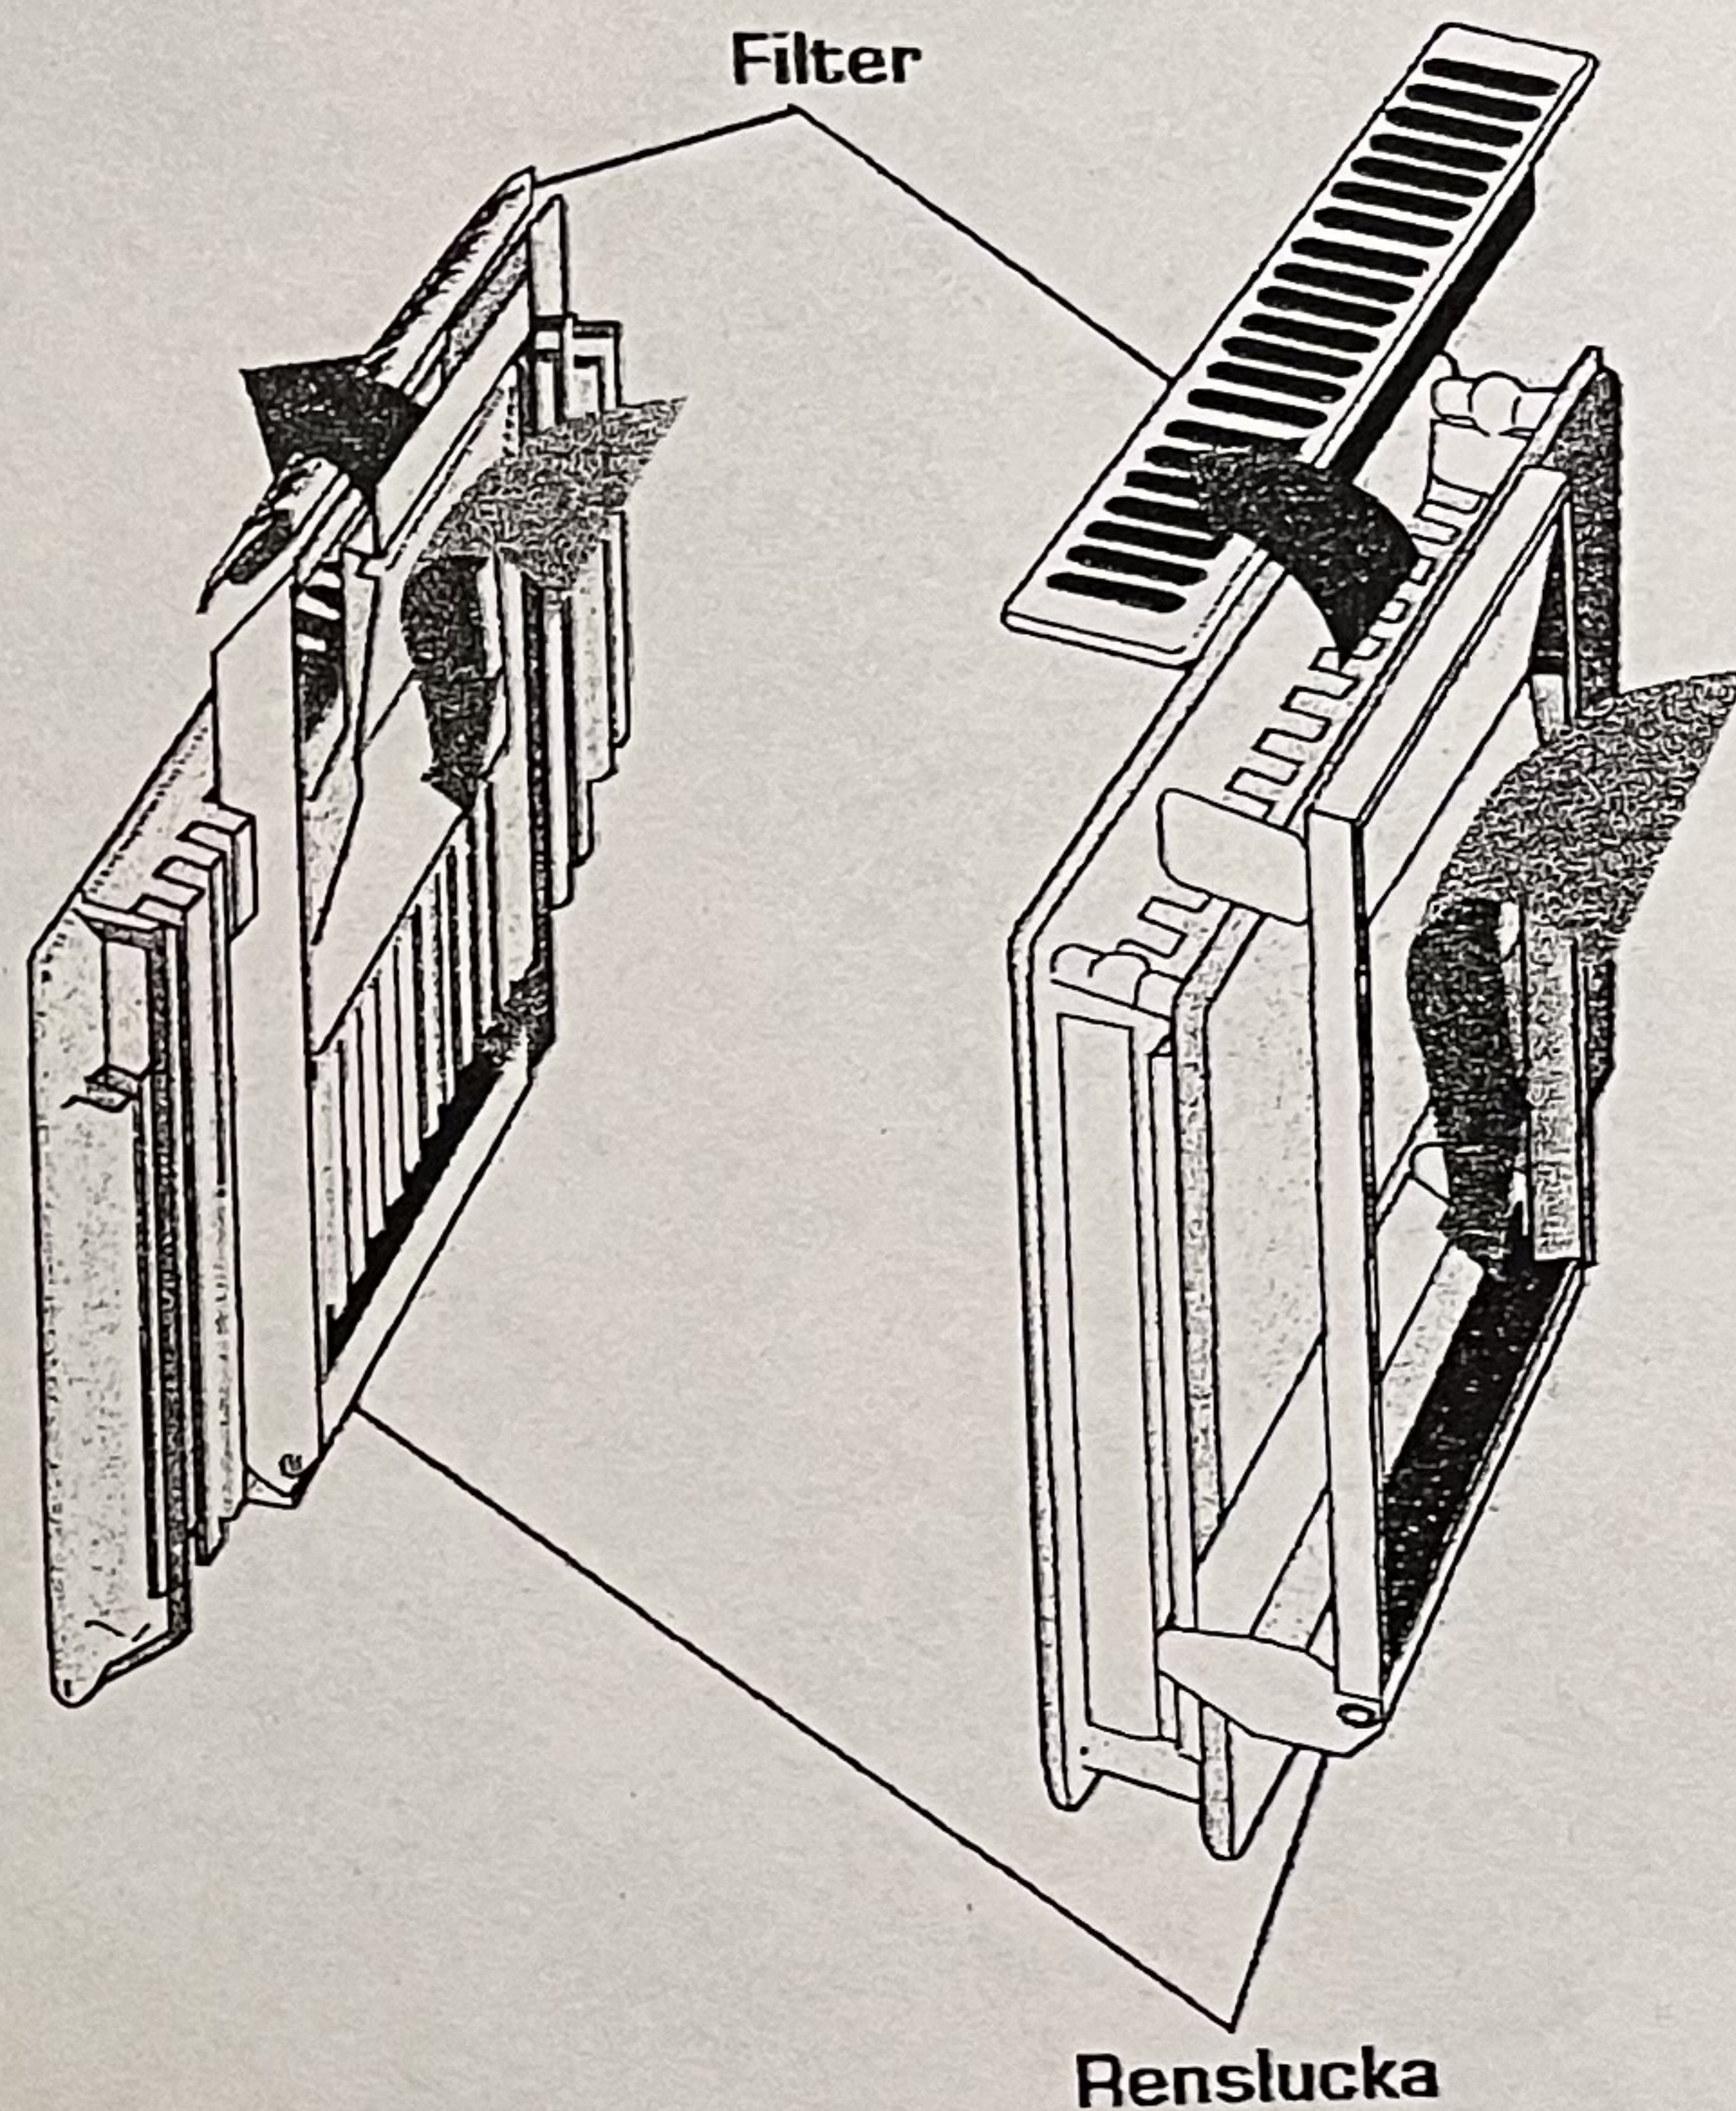

VARNING

Radiatorn (elementet) får aldrig stängas av helt vid låga yttertemperaturer, detta för att förhindra sönderfrysning av radiatorn.

VID NYINKÖP AV FILTER KONTAKTA DIN FASTIGHETSFÖRVALTARE.

Snabbfakta

Produkt:

Radiatorordon typ E

Radiatorordon typ D

Kapacitet vid 10 Pa:

10,8 l/s, 39 m³/h

10,8 l/s, 39 m³/h

Ljudred. standard rör

37 dB (D, n,e,w,)

37 dB (D, n,e,w,)

Ljudred. dB-rör Ø98/140

47 dB (D, n,e,w,)

47 dB (D, n,e,w,)

Ljudred. dB-kanal 300 x 30

54 dB (D, n,e,w,)

54 dB (D, n,e,w,)

Ljudred. Z-dB-kanal 300 x 30

55 dB (D, n,e,w,)

55 dB (D, n,e,w,)

Material:

Galvaniserad plåt

Galvaniserad plåt

Färg:

Vit, RAL 9010

Vit, RAL 9010

Fresh
Ventilation